


AXY01

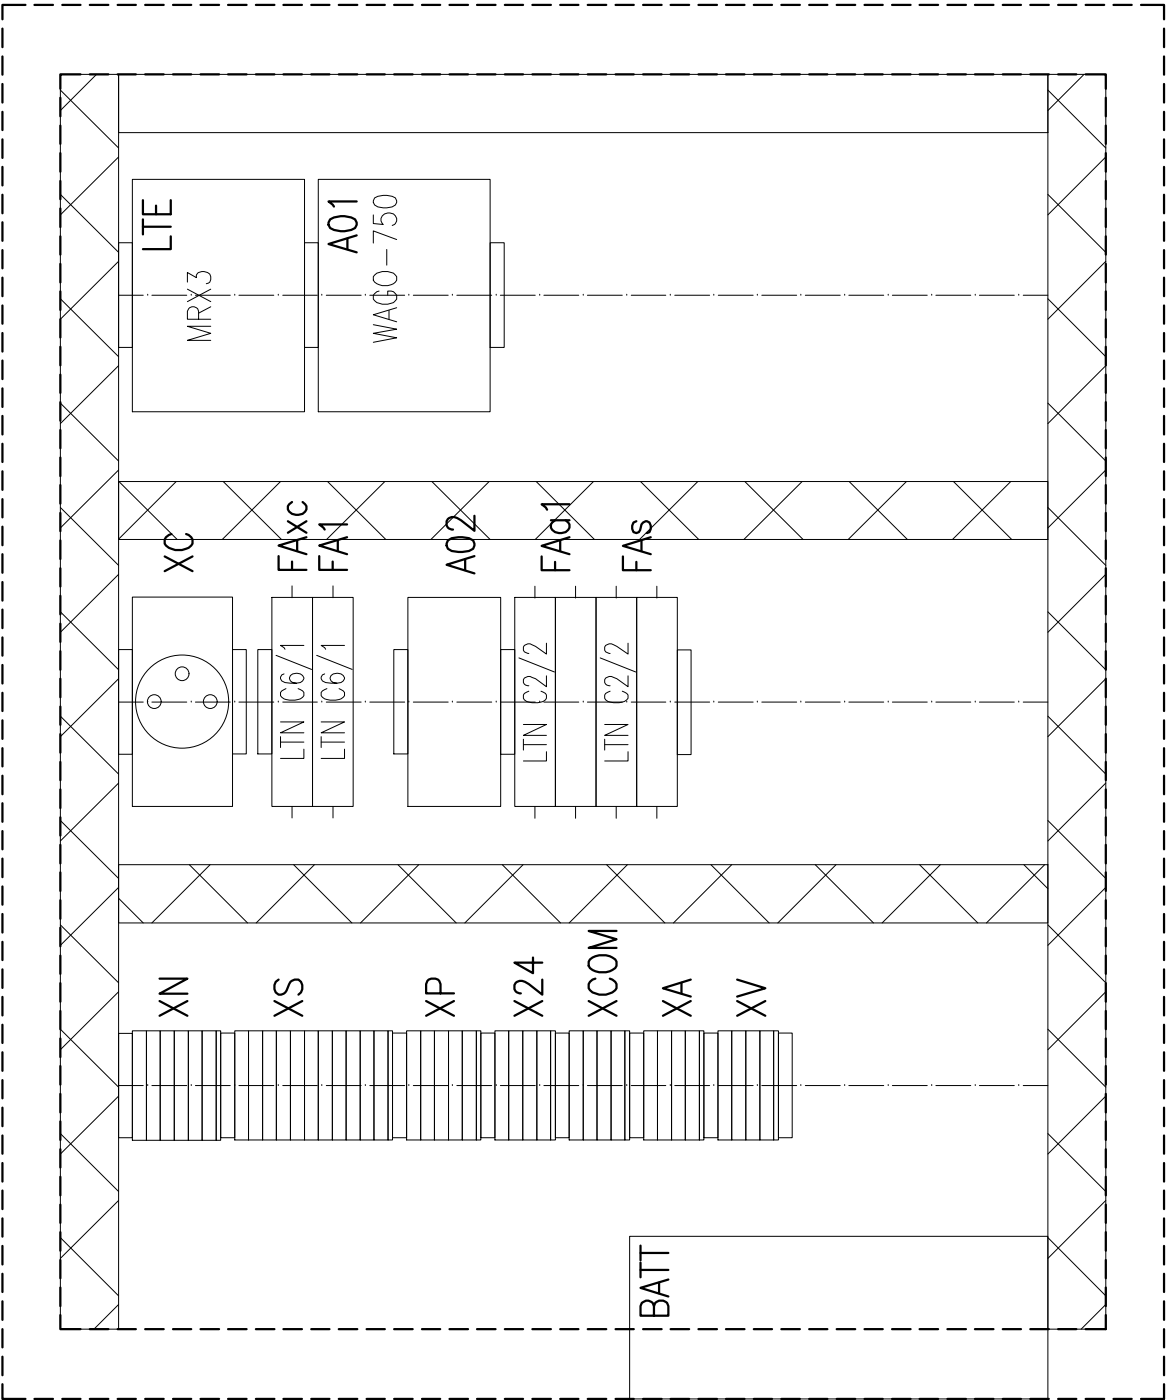

- Legenda:
- A01

A02

BATT

SA

FA1, FA2

FAs, FAa1, FAo

KA1 – KA6

X

–Sestava WAGO 750

–DRC–60B

–2x akumulátor 12V

–iSW

–iC60N 6C/1

–iC60N 2C/2

–RT424xxx

–SAK2,5

–zálohovaný zdroj AC/DC 230V/24V

–odpínač



–jistič (Schneider)

–jistič (Schneider)

–relé (Schrack)


–svorkovnice

|                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div><div><div>M</div><div>MONTÁŽE<br/>ČAKOVICE<br/>s.r.o.</div></div></div> | Ke Stadionu 855/22<br>PO Box 37, Praha 9 196 21<br>Tel. : +420 28393 0060<br>28393 1062<br>28393 3045<br>Fax : +420 28393 3049<br>E-mail : mcp@mcpcentr.cz | Z.č. : xxxx                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                            | Projekt : EG.D<br>Skříň AXY01 pro FVE nad 100kW    |
|                                                                              | Vypracoval Horký                                                                                                                                           | Provozní soubor :                                  |
|                                                                              | Schválil Ing. Pospíšil                                                                                                                                     |                                                    |
| Datum 7/2023                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                    |
| NÁZEV : Rozvaděč<br>AXY01                                                    |                                                                                                                                                            | ČÍSLO VÝKRESU:<br>xxxx P01 6 1<br>Listů: 3 List: 1 |

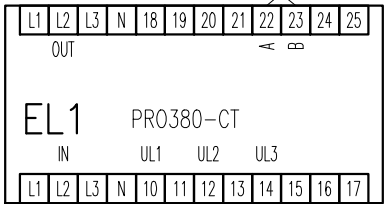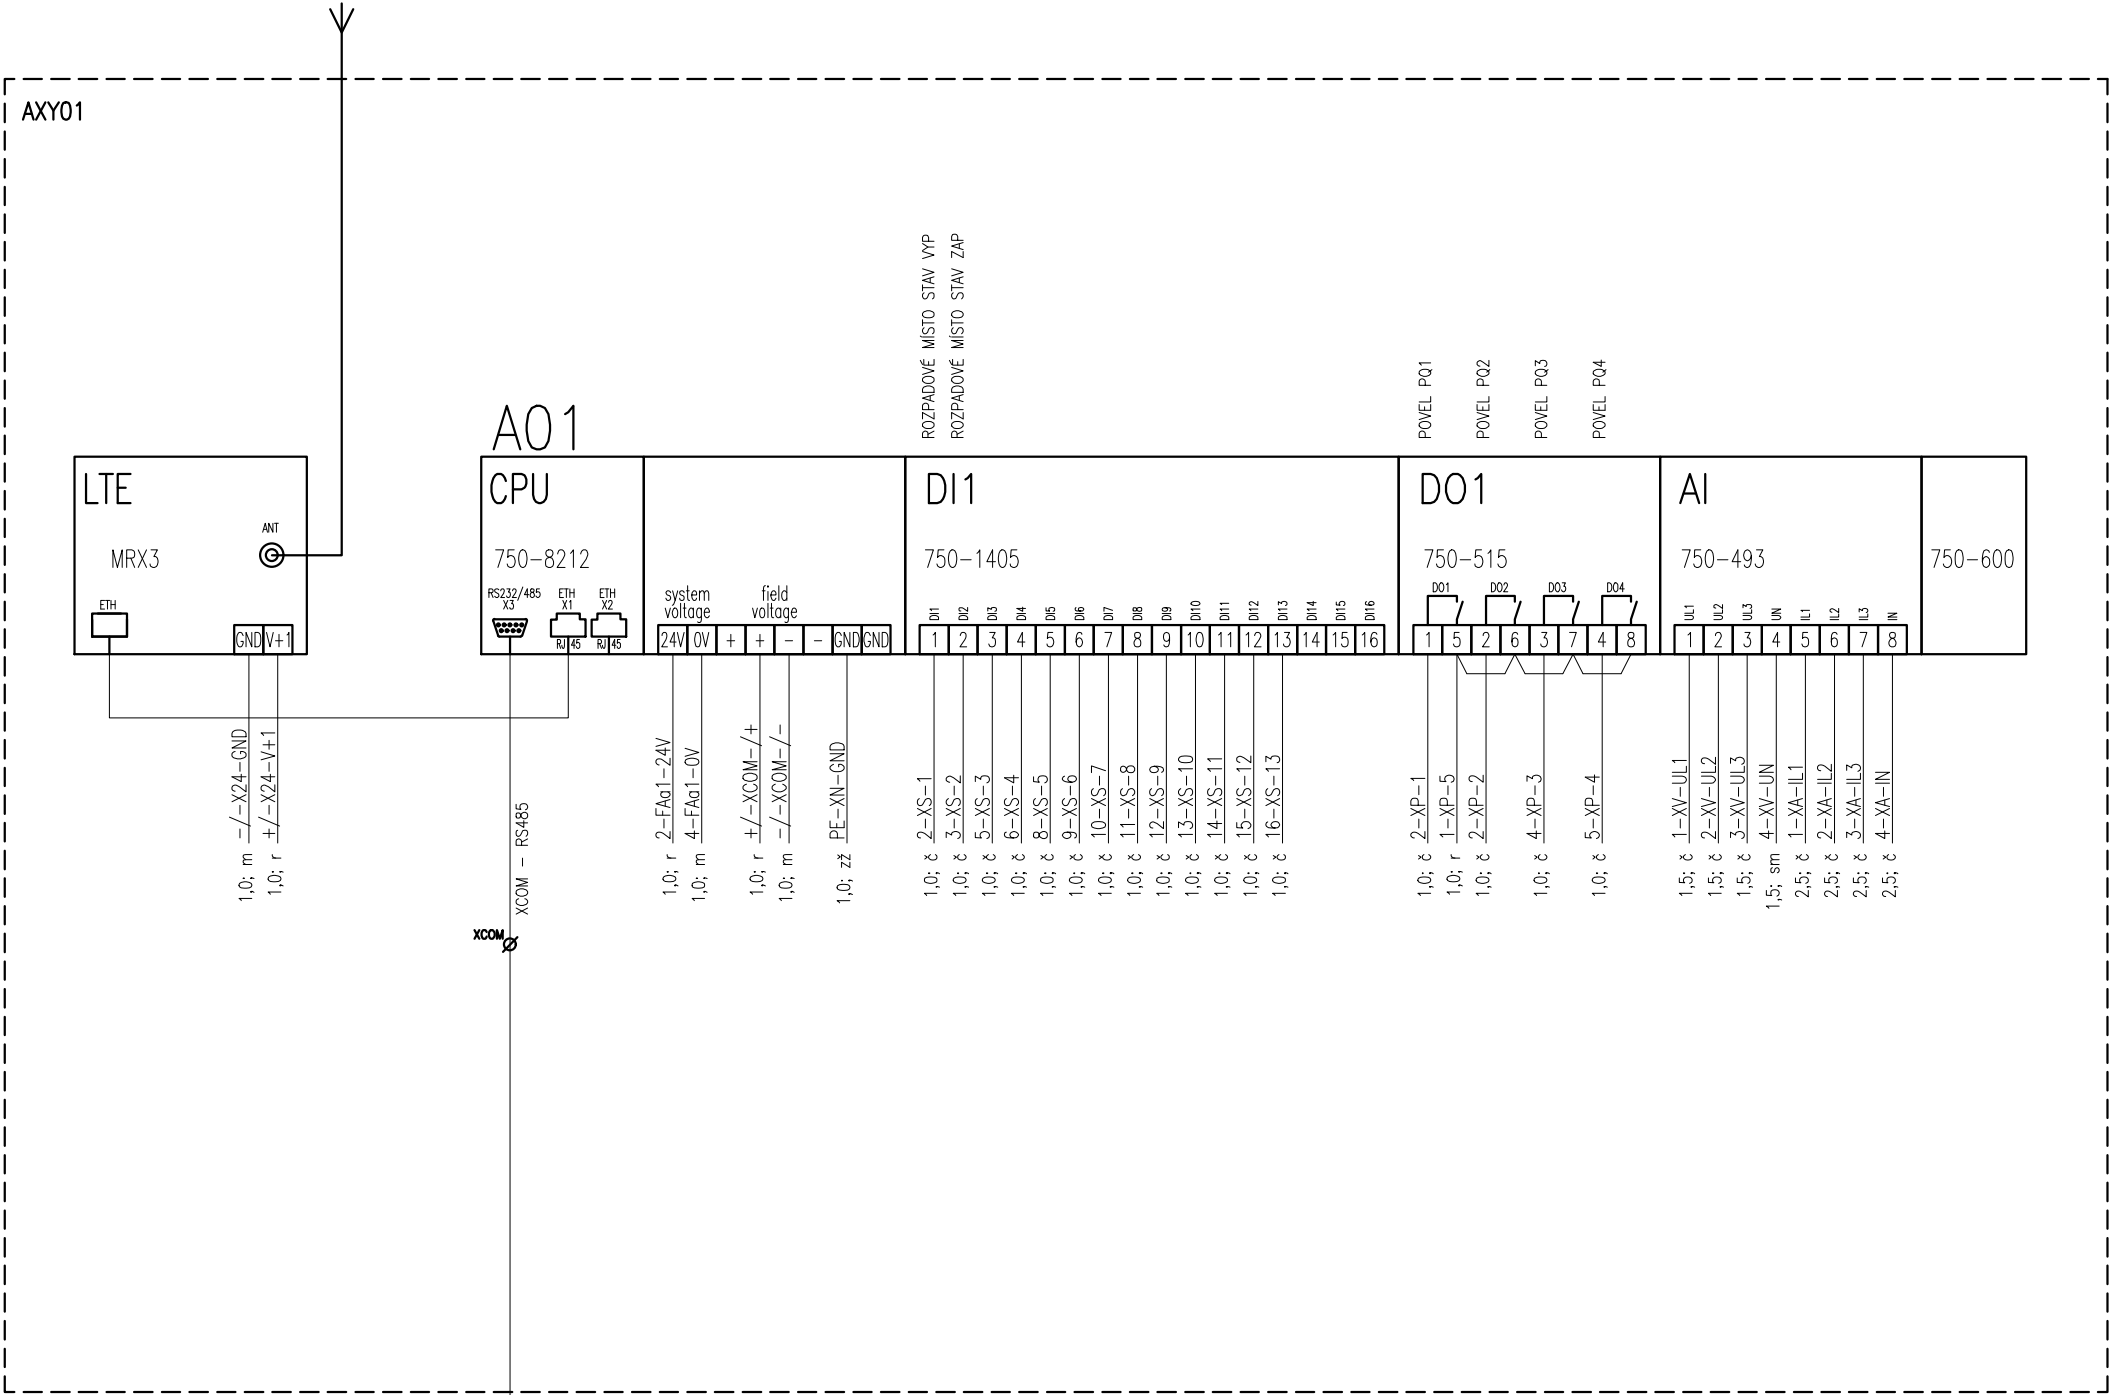

MĚŘENÍ PŘETOK DO DS

|                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Ke Stadionu 855/22<br>PO Box 37, Praha 9 196 21<br>Tel. : +420 28393 0060<br>28393 1062<br>28393 3045<br>Fax : +420 28393 3049<br>E-mail : mcp@mcpcentr.cz | Z.č. : xxxx                                        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                            | Projekt : EG.D<br>Skříně AXY01 pro FVE nad 100kW   |
|                                                                                       | Vypracoval<br>Schválil<br>Datum                                                                                                                            | Horký<br>Ing. Pospíšil<br>7/2023                   |
|                                                                                       | NÁZEV : Rozvaděč<br>AXY01                                                                                                                                  | ČÍSLO VÝKRESU:<br>xxxx P01 6 1<br>Listů: 3 List: 2 |

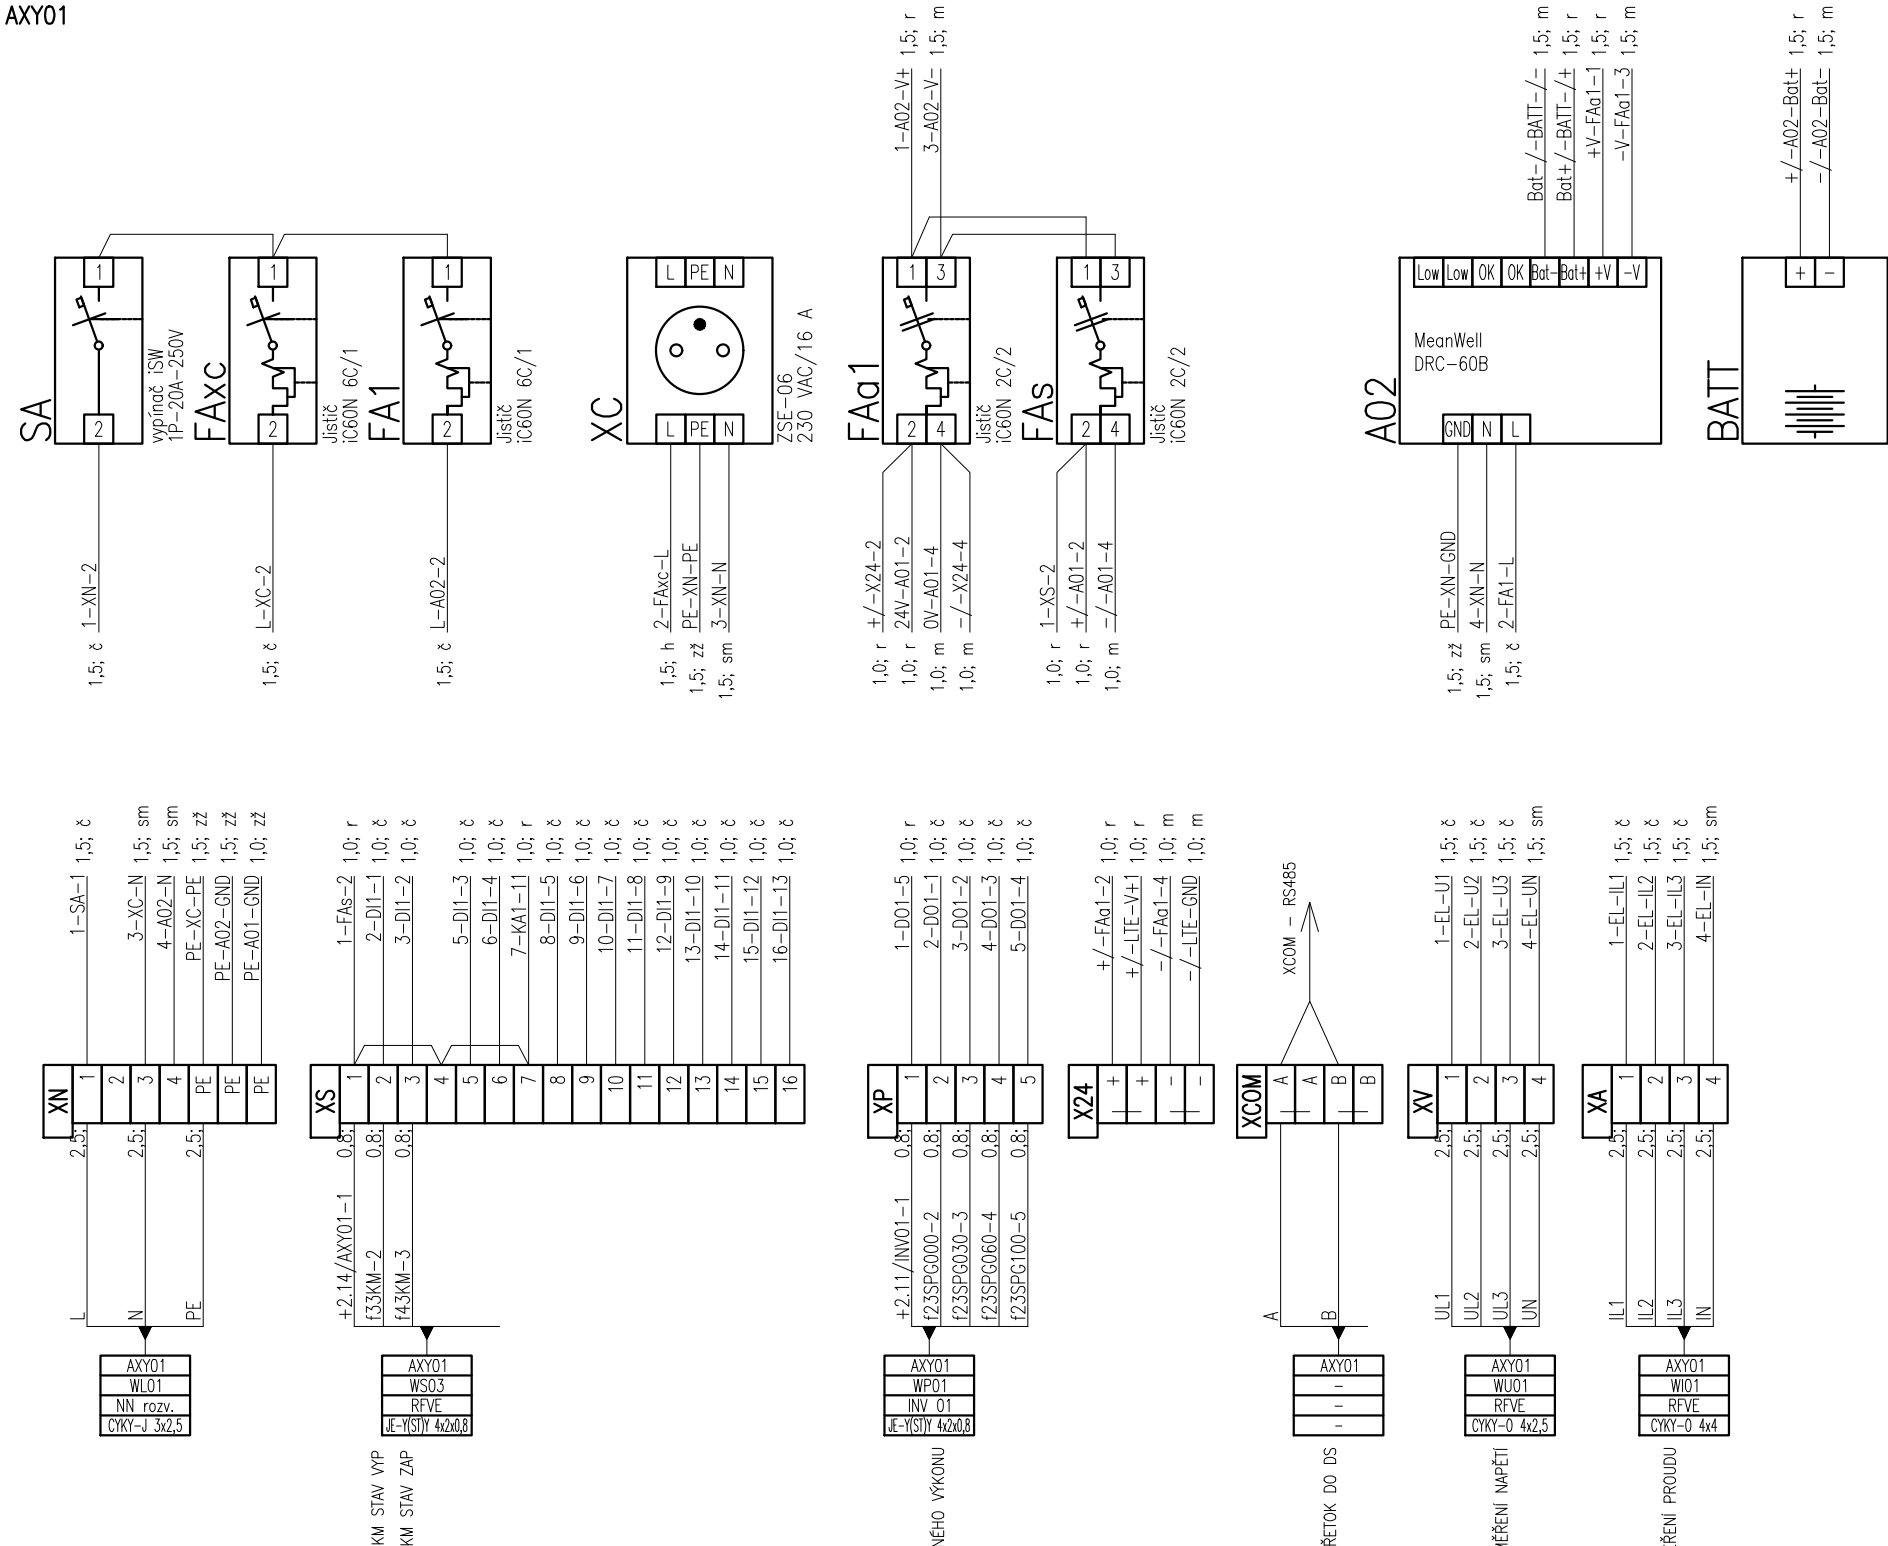

ROZPADOVÉ MÍSTO KM STAV VYP

ROZPADOVÉ MÍSTO KM STAV ZAP

POVELY NASTAVENÍ ČINNÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ PŘETOK DO DS

MĚŘENÍ NAPĚTÍ

MĚŘENÍ PROUDU

|                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Ke Stadionu 855/22<br>PO Box 37, Praha 9 196 21<br>Tel. : +420 28393 0060<br>28393 1062<br>28393 3045<br>Fax : +420 28393 3049<br>E-mail : mcp@mcpcentr.cz | Z.č. : xxxx                                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                            | Projekt : EG.D<br>Skříně AXY01 pro FVE nad 100kW    |
|                                                                                       | Vypracoval<br>Schválil<br>Datum                                                                                                                            | Horký<br>Ing. Pospíšil<br>7/2023                    |
|                                                                                       | NÁZEV : Rozvaděč<br>AXY01                                                                                                                                  | ČÍSLO VÝKRESU:<br>xxxxx P01 6 1<br>Listů: 3 List: 3 |