



AXY01

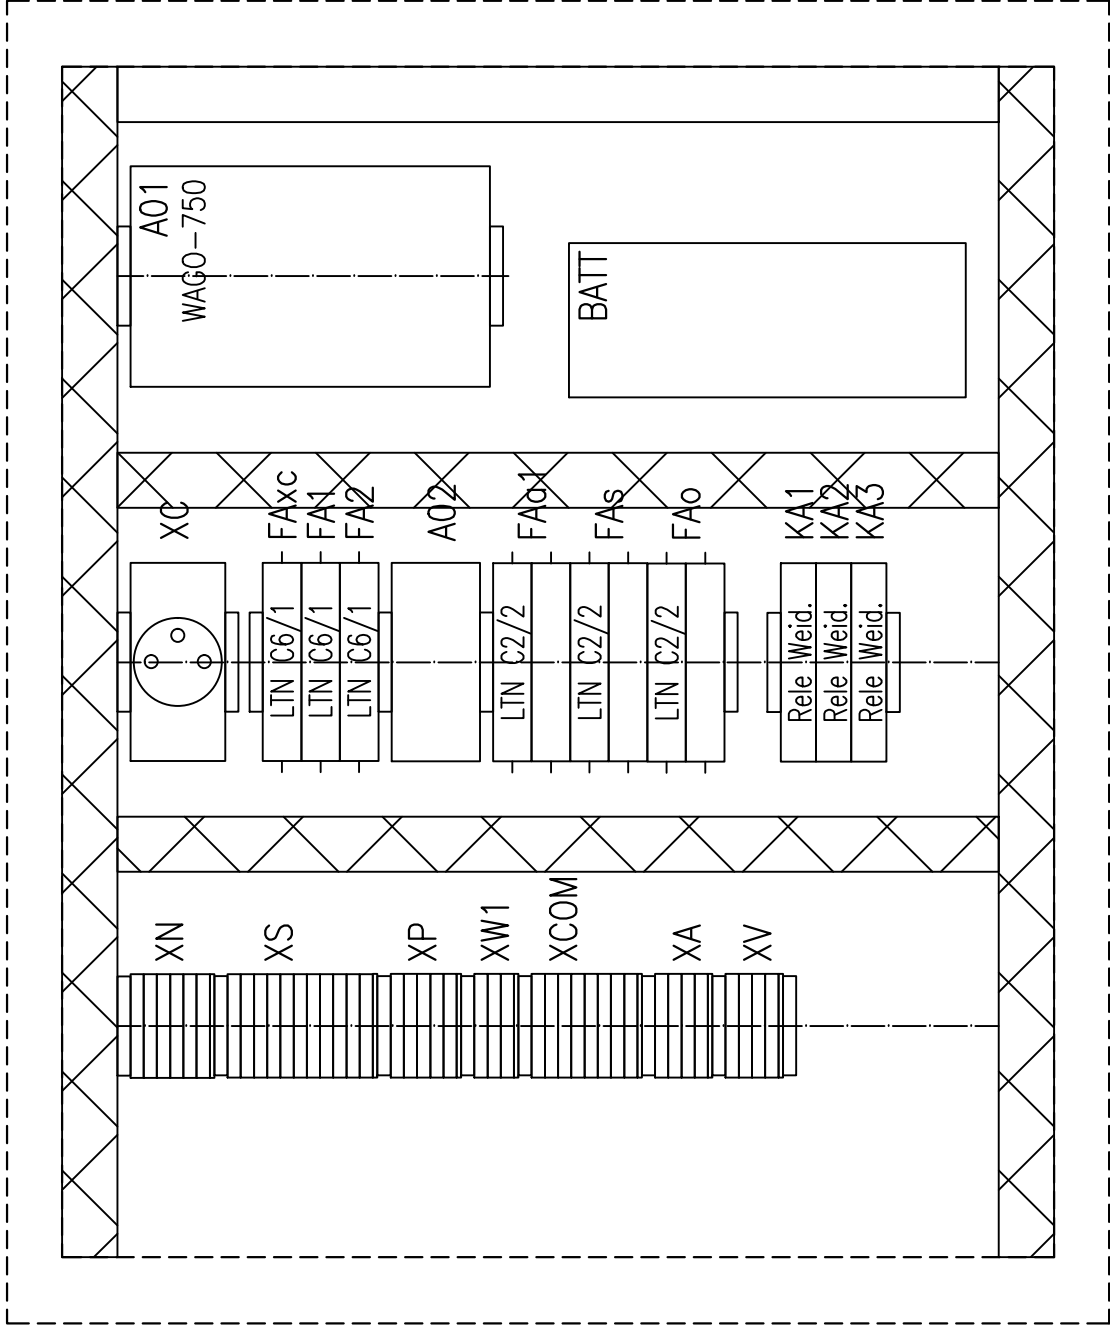

- Legenda:
- |                |                    |                                  |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| A01            | –Sestava WAGO 750  |                                  |
| A02            | –DRC–60B           | –zálohovaný zdroj AC/DC 230V/24V |
| BATT           | –2x akumulátor 12V |                                  |
| FAxc, FA1, FA2 | –LTN 6C/1          | –jistič (OEZ Letohrad)           |
| FAa1, FAs, FAo | –LPN 2C/2          | –jistič (OEZ Letohrad)           |
| KA1, KA2, KA3  | –RCM370xxx         | –relé (Weidmuller)               |
| XC             | –zásuvka na DIN    |                                  |
| X              | –SAK2,5            | –svorkovnice (Weidmuller)        |

|  |                                                                                                                                                            |                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Ke Stadionu 855/22<br>PO Box 37, Praha 9 196 21<br>Tel. : +420 28393 0060<br>28393 1062<br>28393 3045<br>Fax : +420 28393 3049<br>E-mail : mcp@mcpcentr.cz | Z.č. : xxxx                                        |
|  |                                                                                                                                                            | Projekt : CEZ<br>Skříň AXY01 pro FVE nad 100kW     |
|  | Vypracoval Horký<br>Schválil Ing. Pospíšil<br>Datum 2/2023                                                                                                 | Provozní soubor :                                  |
|  | NÁZEV : Rozvaděč<br>AXY01                                                                                                                                  | ČÍSLO VÝKRESU:<br>xxxx P01 6 1<br>Listů: 3 List: 1 |

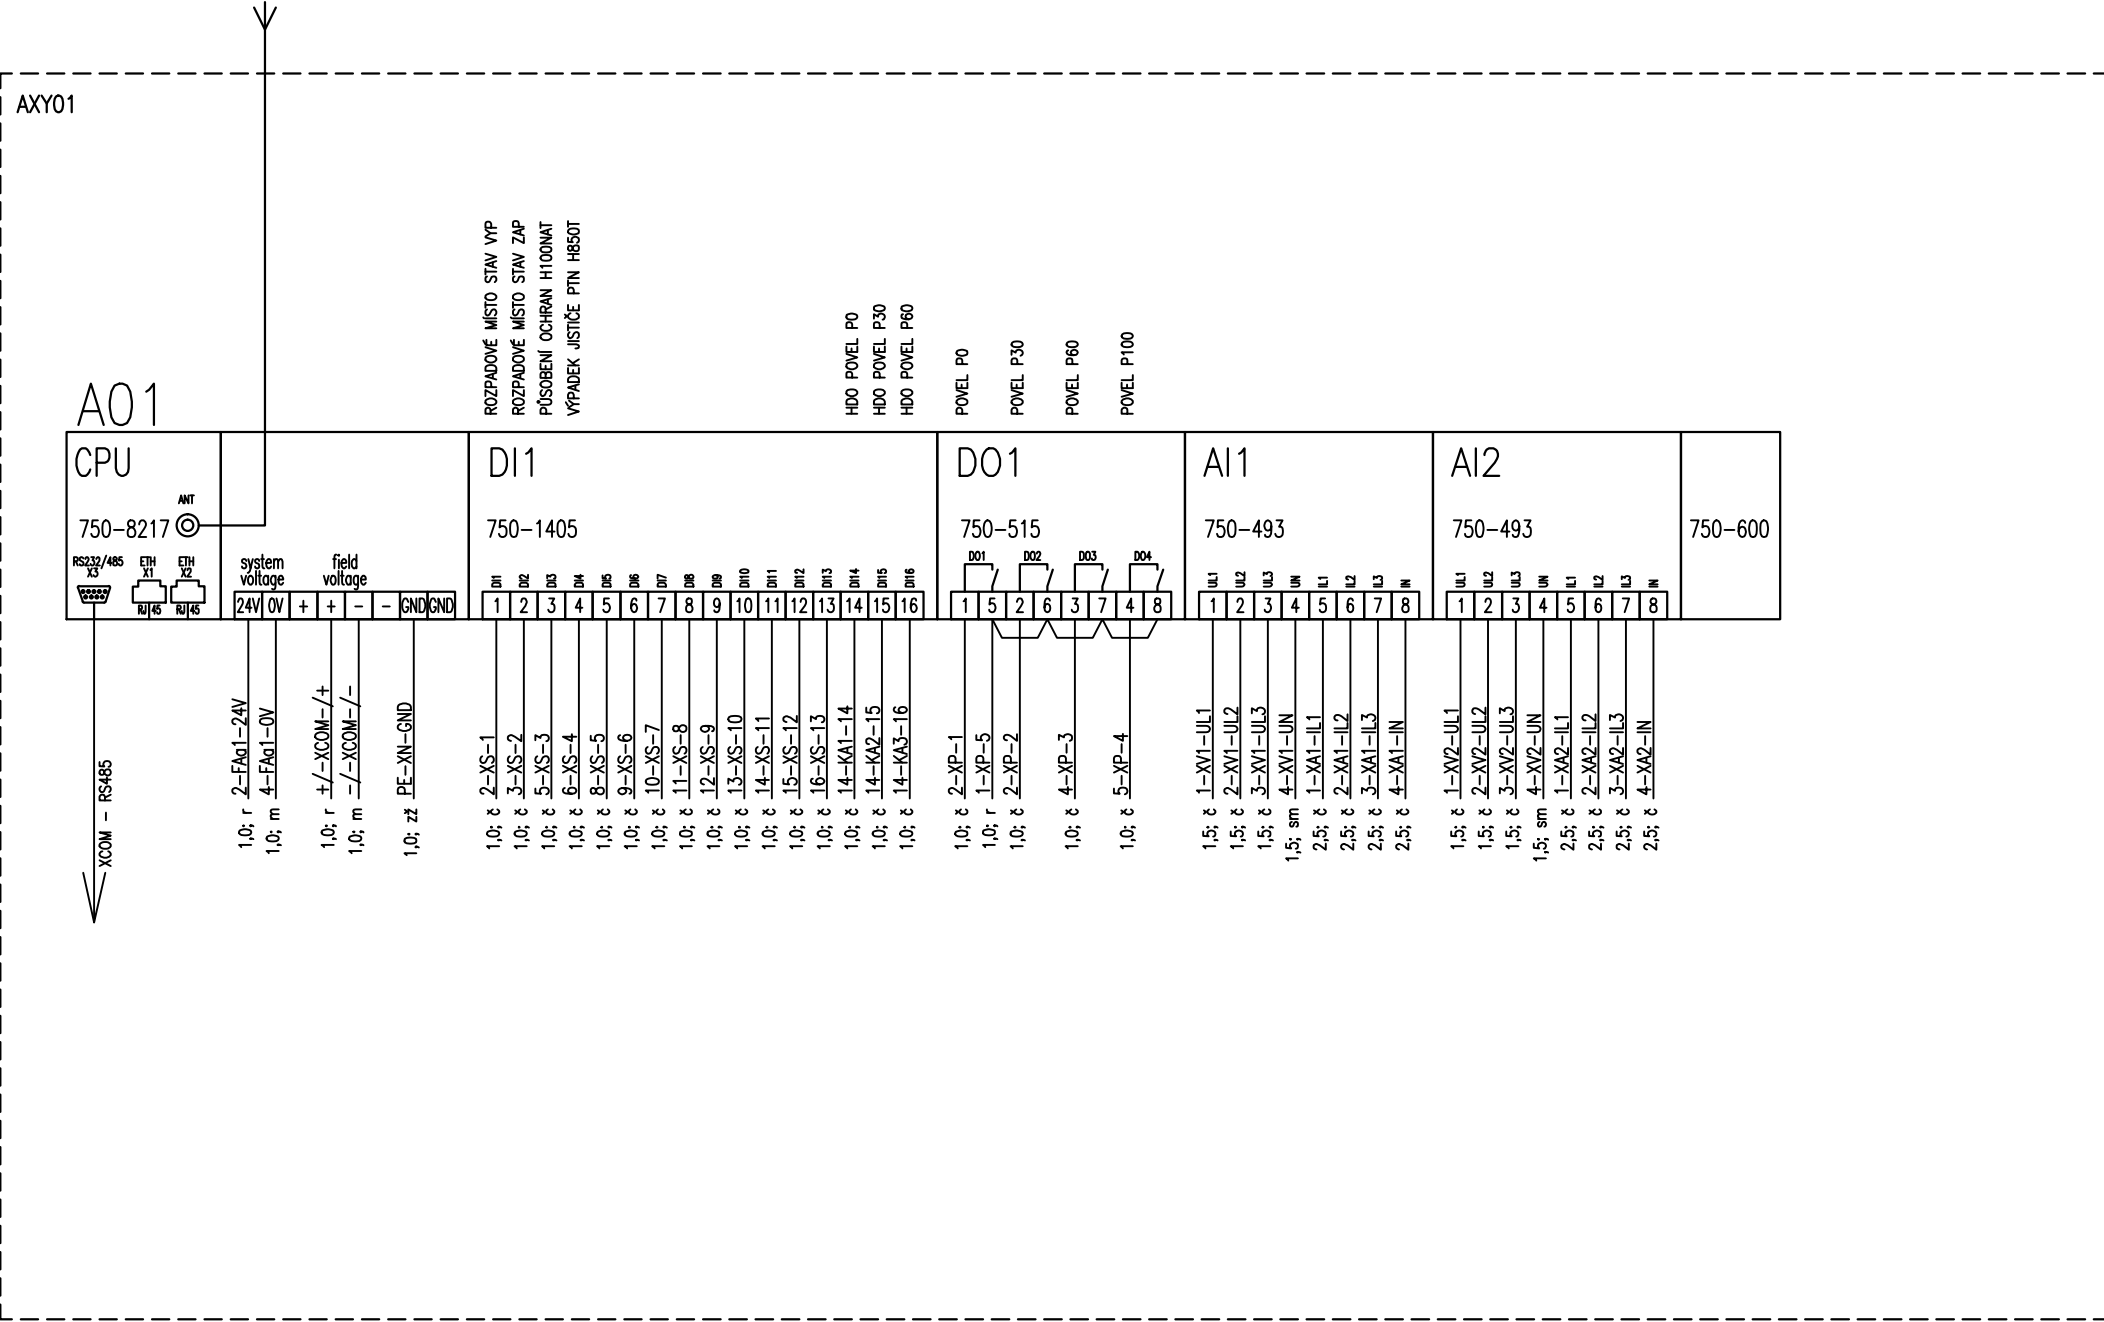

|                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Ke Stadionu 855/22<br>PO Box 37, Praha 9 196 21<br>Tel. : +420 28393 0060<br>28393 1062<br>28393 3045<br>Fax : +420 28393 3049<br>E-mail : mcp@mcpcentr.cz | Z.č. : xxxx                                        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                            | Projekt : CEZ<br>Skříně AXY01 pro FVE nad 100kW    |
|                                                                                       | Vypracoval Horký<br>Schválil Ing. Pospíšil<br>Datum 2/2023                                                                                                 | Provozní soubor :                                  |
| NÁZEV : Rozvaděč<br>AXY01                                                             |                                                                                                                                                            | ČÍSLO VÝKRESU:<br>xxxx P01 6 1<br>Listů: 3 List: 2 |

